LEGENDA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ KOTELNY

PKv PLYNOVÝ KOTEL VĚTŠÍHO VÝKONU, srovnatelný s typem Thermona THERM 90 KD.A (95 kW)
PKm PLYNOVÝ KOTEL MENŠÍHO VÝKONU, srovnatelný s typem Thermona THERM 45 KD.A (45 kW)
OBA TYPY KONDENZAČNÍ, ZÁVĚSNÉ, S TRUBNÍM NAPOJENÍM POUZE PRO VYTÁPĚNÍ (BEZ OHŘEVU T.V.), MUSEJÍ MÍT MOŽNOST VZDUCHO-SPALINOVÉ INSTALACE "C" DLE TPG 800 00, MUSEJÍ BÝT VYBAVENY ELEKTRONIKOU A PROPOJOVACÍ KABELÁŽÍ PRO SESTAVENÍ DO KASKÁDY

ATS AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE PRO ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VODY, srovnatelná s typem VODÁRNA CALPEDA NGM 3/A, 80 ltr. LEŽATÁ, 230 V, S LITIN. ČERPADLEM NGM 3/A (P1 = 0,9 kW)

TEN TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM, STOJATÁ, PRO TOPNÉ SYSTÉMY, srovnatelná s typem REFLEX N500/6, jmen. obj. 500 ltr., max. prac. přetl. 0,6 MPa, vzduch. vak 100 kPa

OČ OBĚHOVÉ ČERPADLO OKRUHU OTOPNÉHO TĚLESA, INSTALACE VE STOUPAČCE ZPÁTEČKY, srovnatelné s typem WILO Yonos PICO 15/1-4, 230 V, ELEKTRONICKÉ, ENERGET. TŘÍDA "A"

AÚV AUTOMAT. ÚPRAVNA VODY KABINETNÍ, PROVEDENÍ BLOKOVÁ V RÁMU, S AUTOMAT. DOPOUŠTĚNÍM A POTRUB. ODDĚLOVAČEM, srovnatelná s typem AQUA product AUVK2.EM.BA, V SESTAVĚ :
1) AUTOMAT. OVLÁDANÝ ZMĚKČOV. FILTR KABINETNÍ, průtok jmen./max. 300/1200 ltr/hod, V KOMPLETU SE ZÁSOBNÍ NÁDRŽÍ REGENERAČNÍ SOLI
2) ELMAG. DÁVKOVACÍ ČERPADLO SMĚSNÝCH KOREKČNÍCH CHEMIKÁLIÍ + INHIBITORU KOROZE
3) VSTUPNÍ FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT
4) IMPULSNÍ VODOMĚR PRO ŘÍZENÍ DÁVKOVACÍHO ČERPADLA)
5) ZÁSOBNÍ NÁDRŽ SMĚSNÝCH CHEMIKÁLIÍ
6) SESTAVA ARMATUR VČ. TRUBNÍHO PROPOJENÍ

OT OTOPNÉ TĚLESO KORADO RADIK KLASIK, typ 22 (ZDVOJENÉ, S DVOJÍM ŽEBROVÁNÍM, LEVÉ, L = 1000 mm, H = 600 mm, OSAZENÉ RADIÁTOR. VENTILEM S ODDĚLENÝM TERMOSTAT. ČIDLEM A RADIÁTOR. ŠROUBENÍM S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM, VŠE ø18X1/2", VČ. KONZOL

TRUBNÍ ZAPOJENÍ KOTLŮ V KASKÁDĚ NA THERMSET

Př. = přechodka pájená měď/závit
Šr.m. = šroubení mosazné trubní
Vs.m. = vsuvka mosazná trubní

DIRTMAGPLUS = multifunkční odkalovač CALEFFI s magnet. odlučovačem a filtrem, kód 545 376 - DN 25 vč. připojovacího závit. šroubení Js 1"

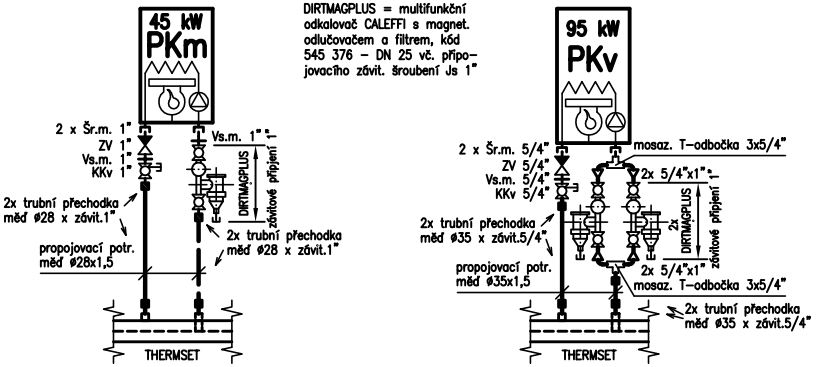

Ing. JIŘÍ KOPULETÝ, Sedlákova 965/1, 674 01 Třebíč PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ IČ : 681 12 840 DIČ : CZ6312190456					
NAVRHL	VYPRACOVAL	HL. ING. PROJ.	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	
	Ing. JIŘÍ KOPULETÝ		p. Jana Válková	Ing. Petr Červinka	
INVESTOR	Společenství vlastníků Podpěrova 518/6, Medlánky, 621 00 Brno		DATUM	ŘÍJEN 2018	
STAVBA / AKCE	Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 6, Brno-Medlánky, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMOVNÍ PLYN. KOTELNY 235 kW		MĚŘÍTKO	------	
SO / PS	---		STUPEŇ PD	PRO REALIZACI STAVBY	
NÁZEV VÝKRESU	UT - LEGENDA TECHNOLOGIC. ZAŘÍZENÍ		FORMÁT VÝKR.	2 x A4	
			Z.Č. GEN. PROJ.	05/18 PD	
ČÍSLO VÝKRESU	PP-00-08	ČÁST/SLOŽKA PROJEKTU D	Z.Č. PROJ. D.Č.		
			POZN.		